



proj. rozdzielnica "RD1"

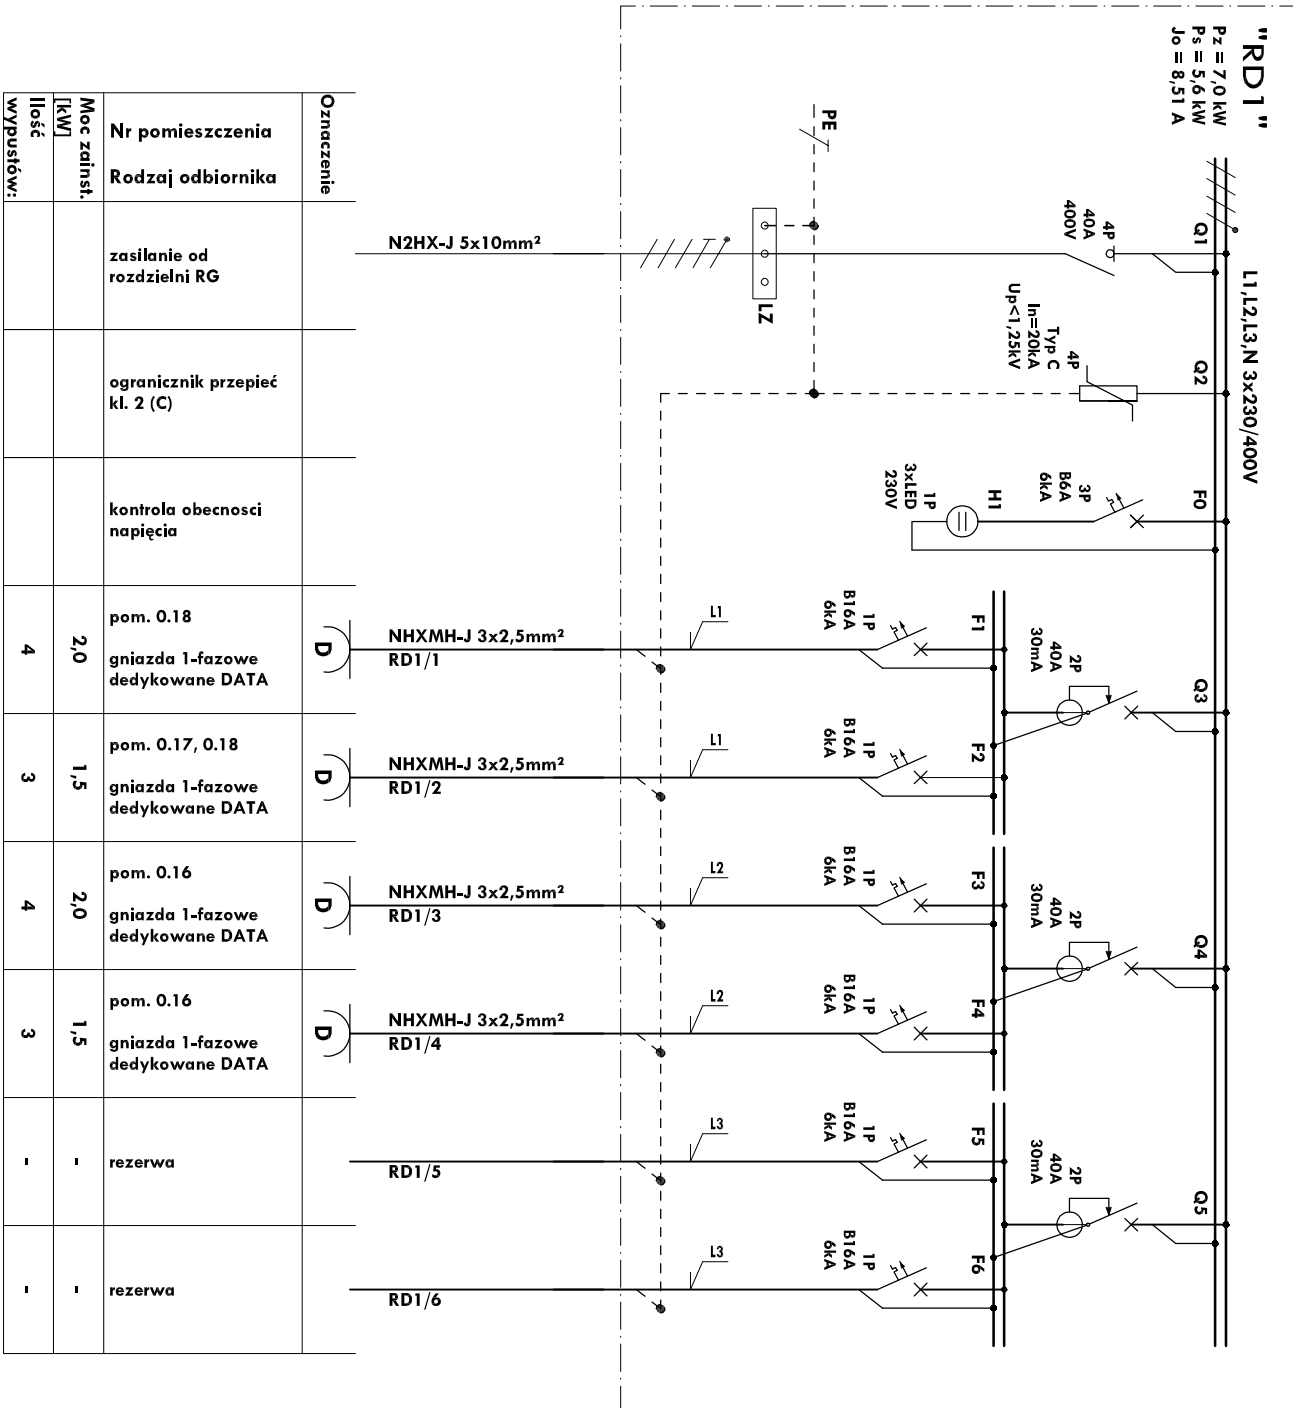

230V/400V	szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny
-----------	---

UWAGI:

1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 603364
  2. Lokalizacja rozdzielnic "RD1" według rys. nr E-02
  3. Aparaturę wyposażeniową "RD1" należy rozmieścić w typowej rozdzielni podtytułowej 4x1 2 mod zamykanej na zamek patentowy.
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy założyć zaślepkami

<p><b>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARZECZEGO</b></p>	<p>PRACOWNIA PROJEKTOWO-PROJEKOWA <b>MACIEJ MATYSIAK</b> 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl</p>	
<p>temat:</p>	<p>Wodociąg i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice</p>	<p>data:</p> <p><b>grudzień 2020</b></p>
<p>inwestor:</p>	<p><b>Krzeszowice</b> <b>dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914</b> lokalizacja:</p>	<p>branża:</p> <p><b>ELEKTRYCZNY</b> <b>SCHEMAT IDEOWY</b> <b>ROZDZIELNI RDI</b> rysunek:</p>
<p>projektant:</p>	<p><b>mgr inż. Mariusz Majcherczyk</b> Upr. nr 329/2000 specjalność: inst. elektryczne <b>mgr inż. Paweł Kamoda</b> Upr. nr MAP/0041/PWME/16 specjalność: inst. elektryczne</p>	<p>skala:</p> <p><b>1:1000</b></p> <p><b>E-21</b></p>
<p>opracowanie:</p>	<p>Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL, licencja nr Z-283806 P.P.U. JDOW Maciej Matysiak</p>	<p>opisano w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>