



proj. rozdzielnica "RK"

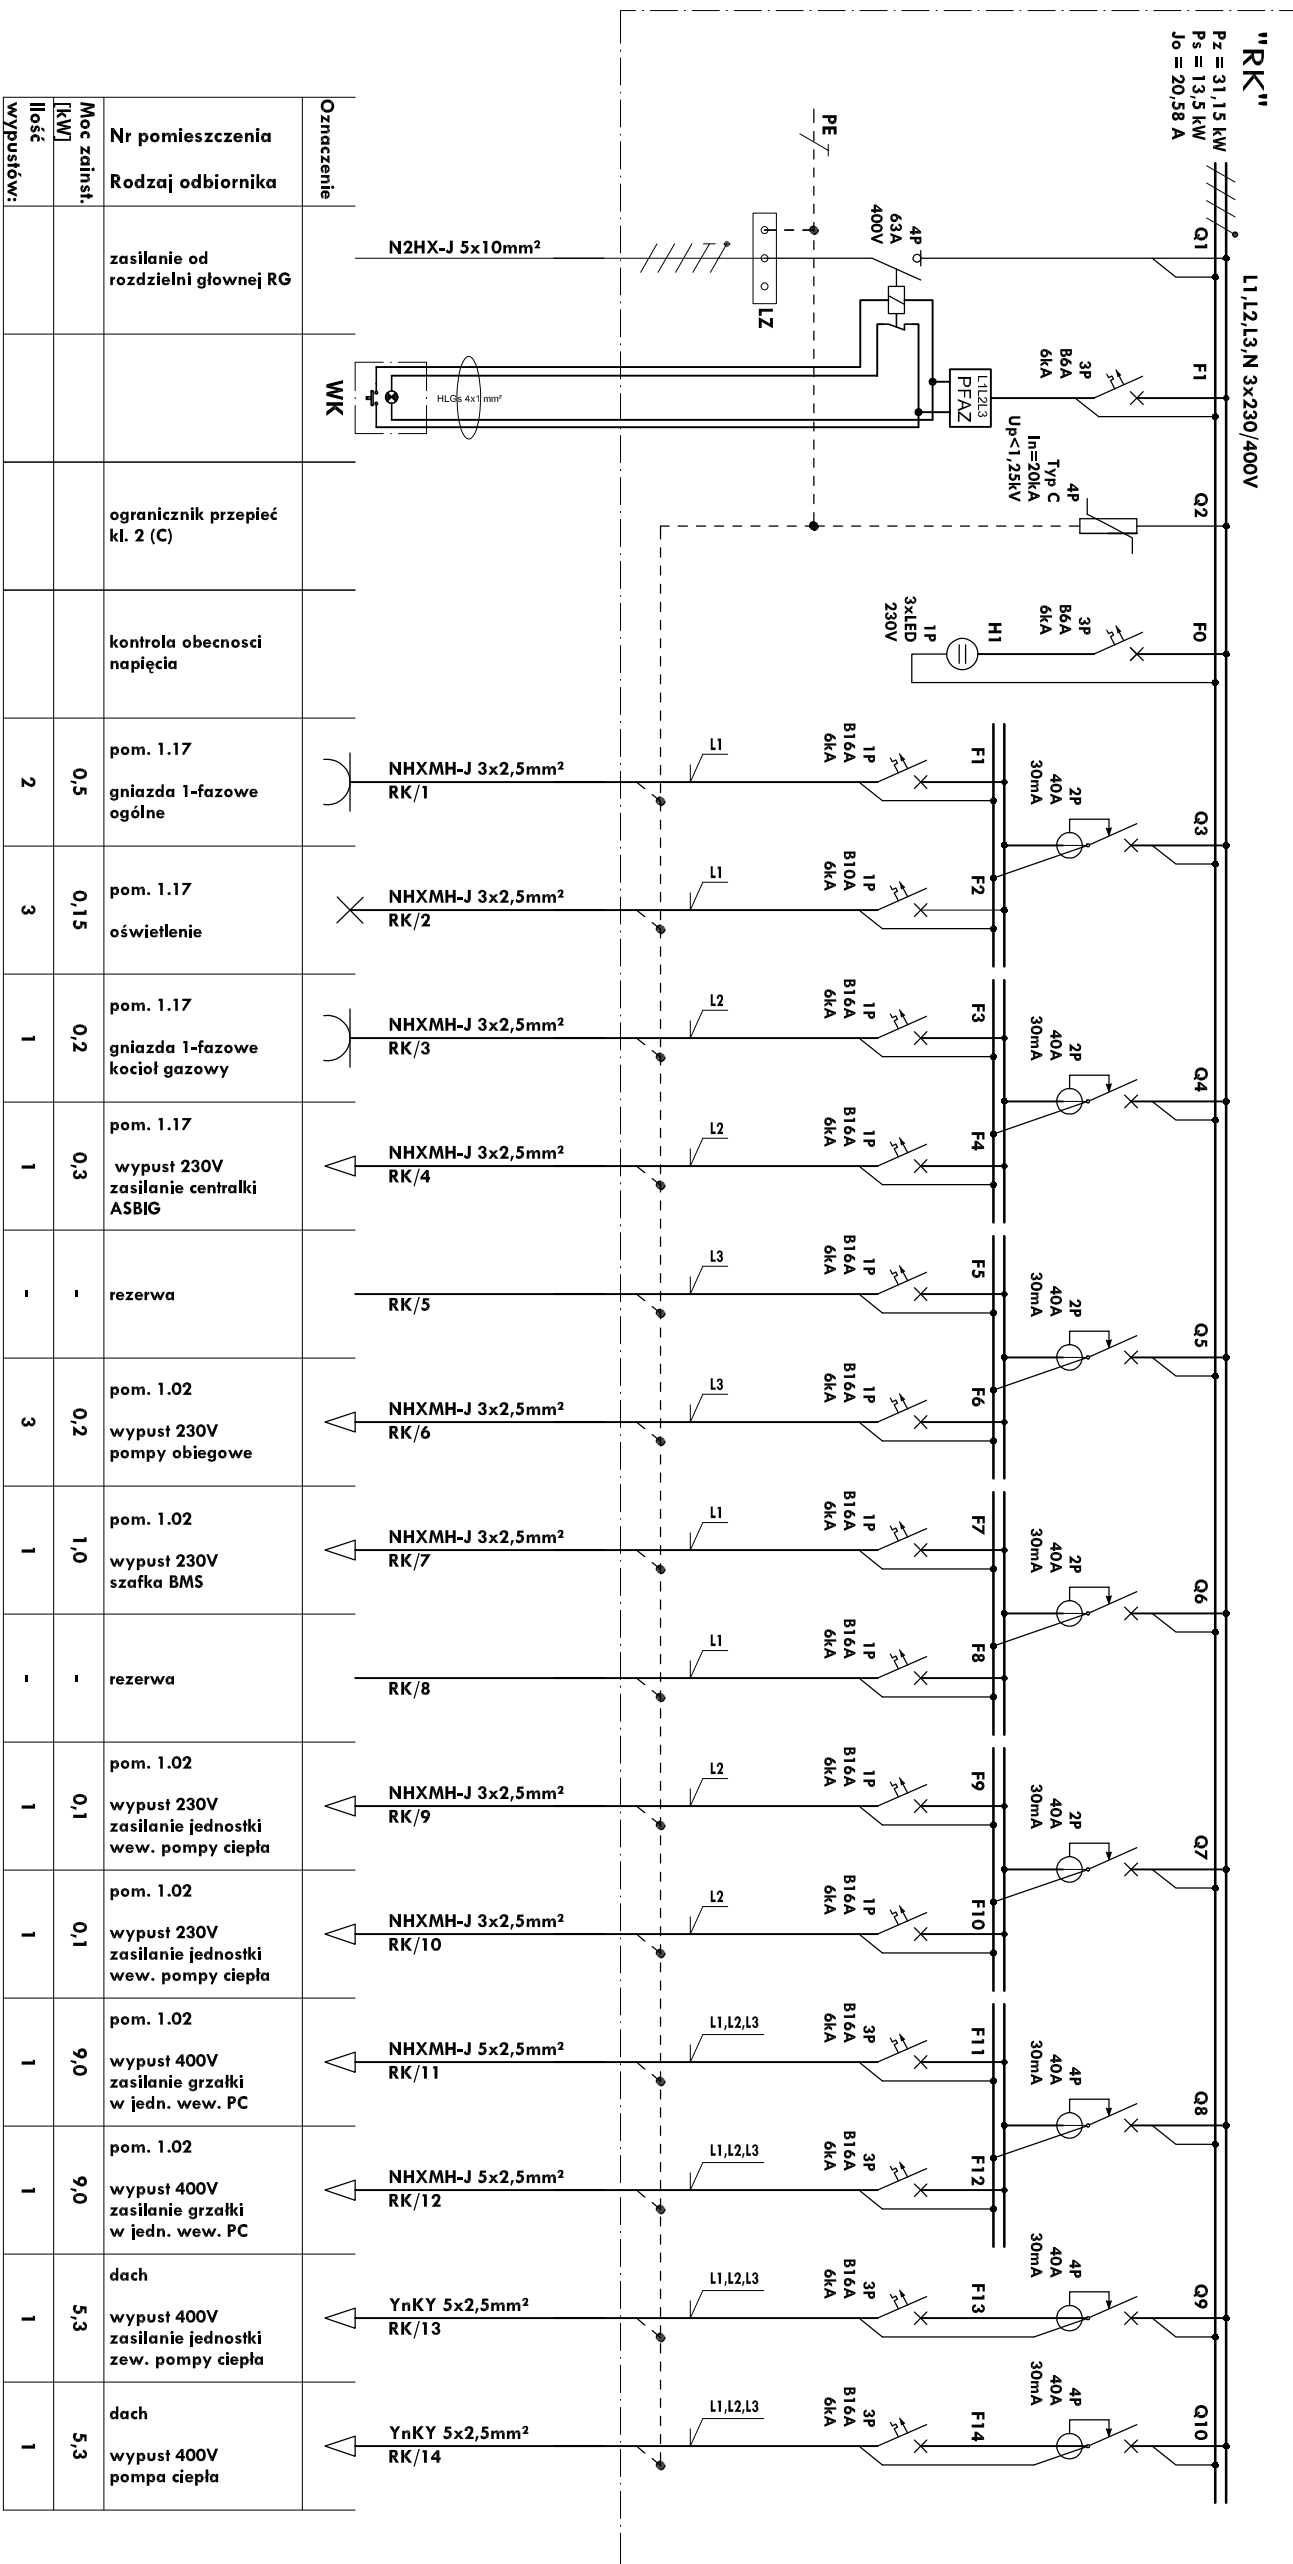

230V/400V
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Włłącznik ochrony

UWAGI:

1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
2. Lokalizacja rozdzielnic "RD4" według rys. nr E-04
3. Aparaturę wyposażeniową "BD4" należy roznieść w typowej rozdzielnicy natynkowej 6x12 mod zamykanej na zamek patentowy
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy założyć zasiekami

<p>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO</p>	 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA MACIEJ MATYSIK 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl</p>
<p>temat: Wodociąg i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice</p>	<p>data: grudzień 2020</p>
<p>inwestor: Krzeszowice dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1826; 1878; 1914 lokalizacja:</p>	<p>branża: ELEKTRYCZN SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RK rysunek:</p>
<p>mgr inż. Marcin Małachowicz Upr. nr 329/2000 specjalność: inst. elektryczne mgr inż. Paweł Kamoda Upr. nr MAP/0041/PMBE/16 specjalność: inst. elektryczne</p>	<p>skala: 1:1000</p>
<p>specjalizacja: Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL. Licencja nr Z-2838806 P.P.U. „DOM” Maciej Matysik Kopowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>	<p>nr rys.: E-25</p>