



proj. rozdzielnica "RD2"

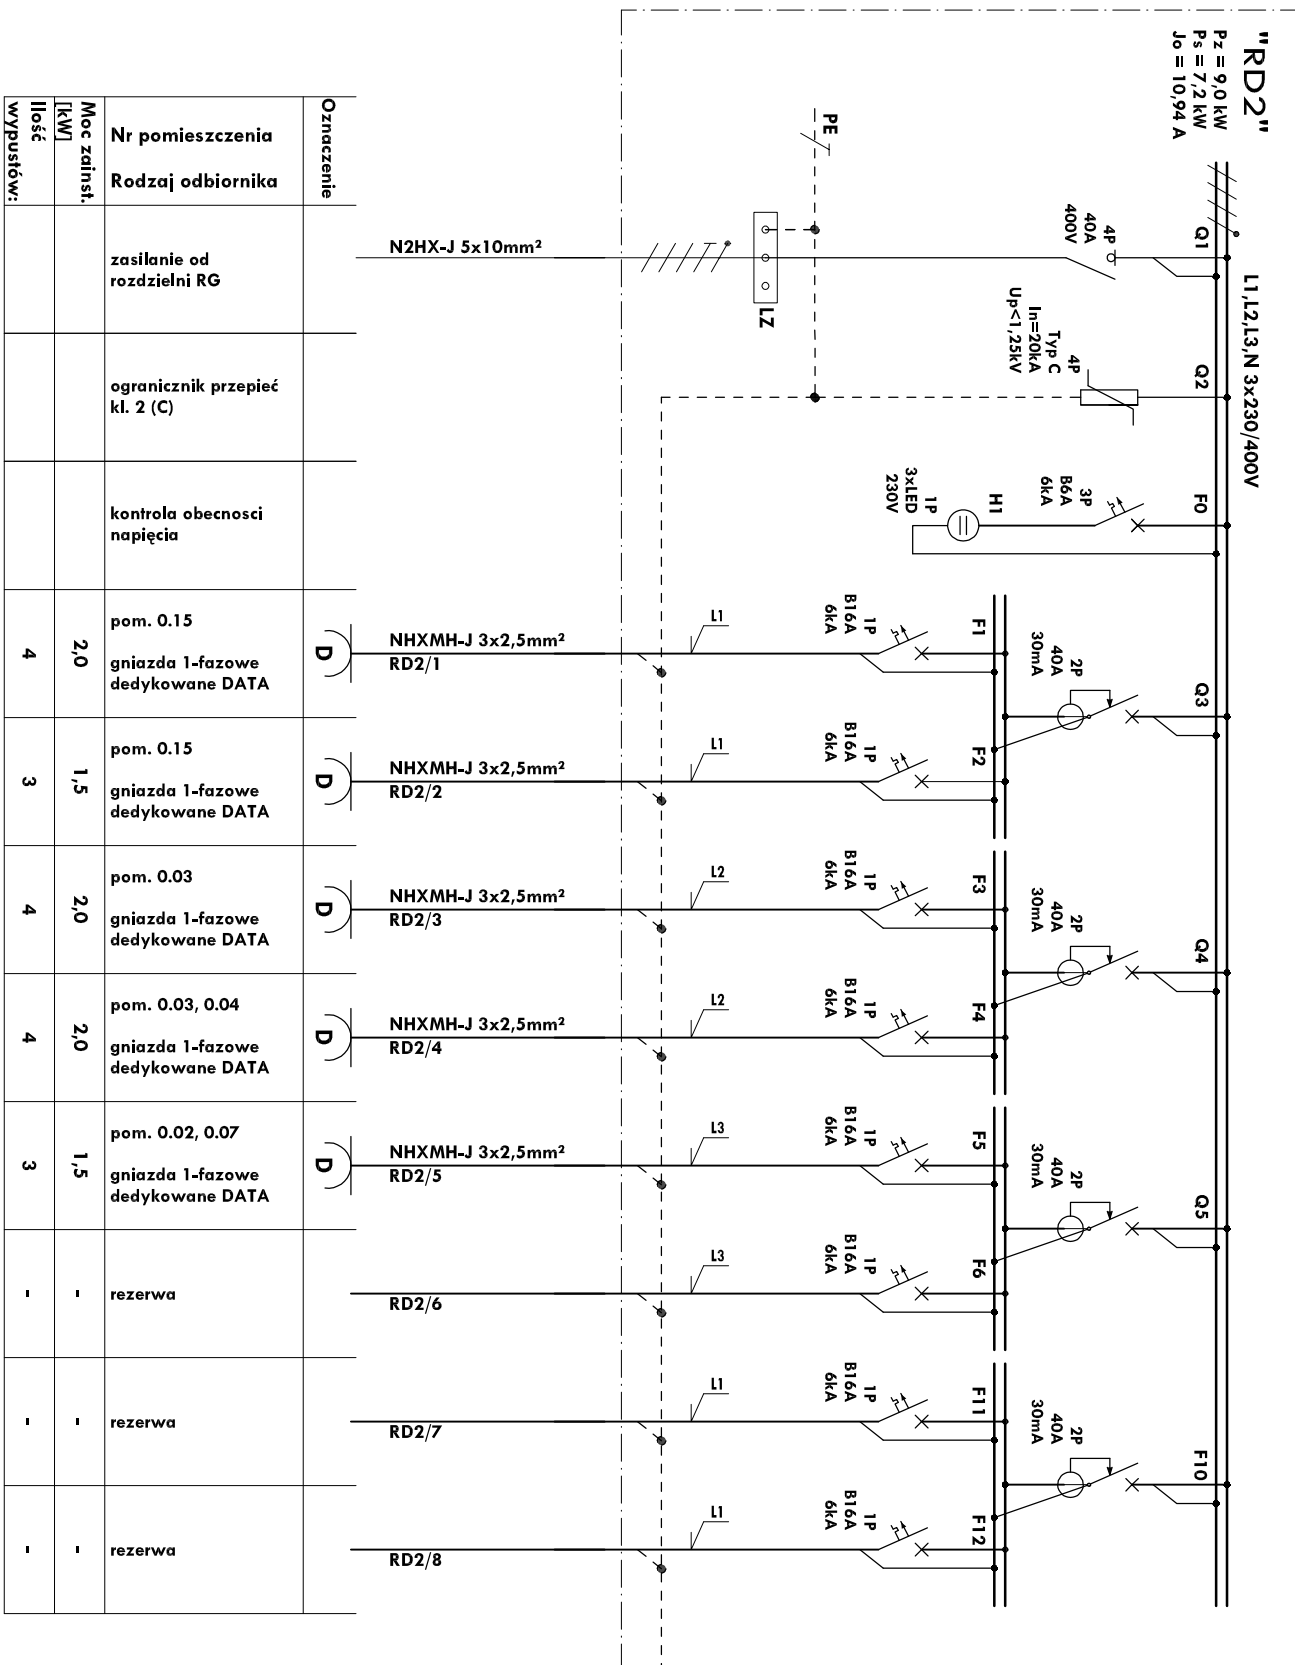

- UWAGI:**
1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
 2. Lokalizacja rozdzielnic "RD2" według rys. nr E-02
 3. Aparaturę wyposażeniową "RD2" należy rozmieścić w typowej rozdzielnicy podtynkowej 4x12 mod zamykanej na zamek patentowy
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zaizolować zaślepkami

230V/400V	szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłłącznik ochrony
-----------	---

<p>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARZECZEGO</p>			
<p>temat:</p>		<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA-INŻYNIER MACIEJ MATYSIK 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367</p>	
<p>inwestor:</p>		<p>Wodociąg i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice</p>	
<p>inżynier:</p>		<p>data: grudzień 2020</p>	
<p>Krzeszowice</p>		<p>ELEKTRYCZNI</p>	
<p>dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914</p>		<p>branża: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RD2</p>	
<p>lokalizacja:</p>		<p>rysunek:</p>	
<p>mgr inż. Mariusz Majcherczyk Up. nr 329/2000 specjalność: inst. elektryczne</p>		<p>nr rys.: -/-</p>	
<p>mgr inż. Paweł Kamolda Up. nr MAP/0041/PWMB/16 specjalność: inst. elektryczne</p>		<p>skala: E-22</p>	
<p>rysunkielc:</p>		<p>nr rys.:</p>	
<p>projektant:</p>		<p>opisanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>	
<p>rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL, licencja nr Z-2038306 P.P.J., „DOM” Maciej Majuski</p>		<p>opisanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>	