



ARKUSZ NR 1

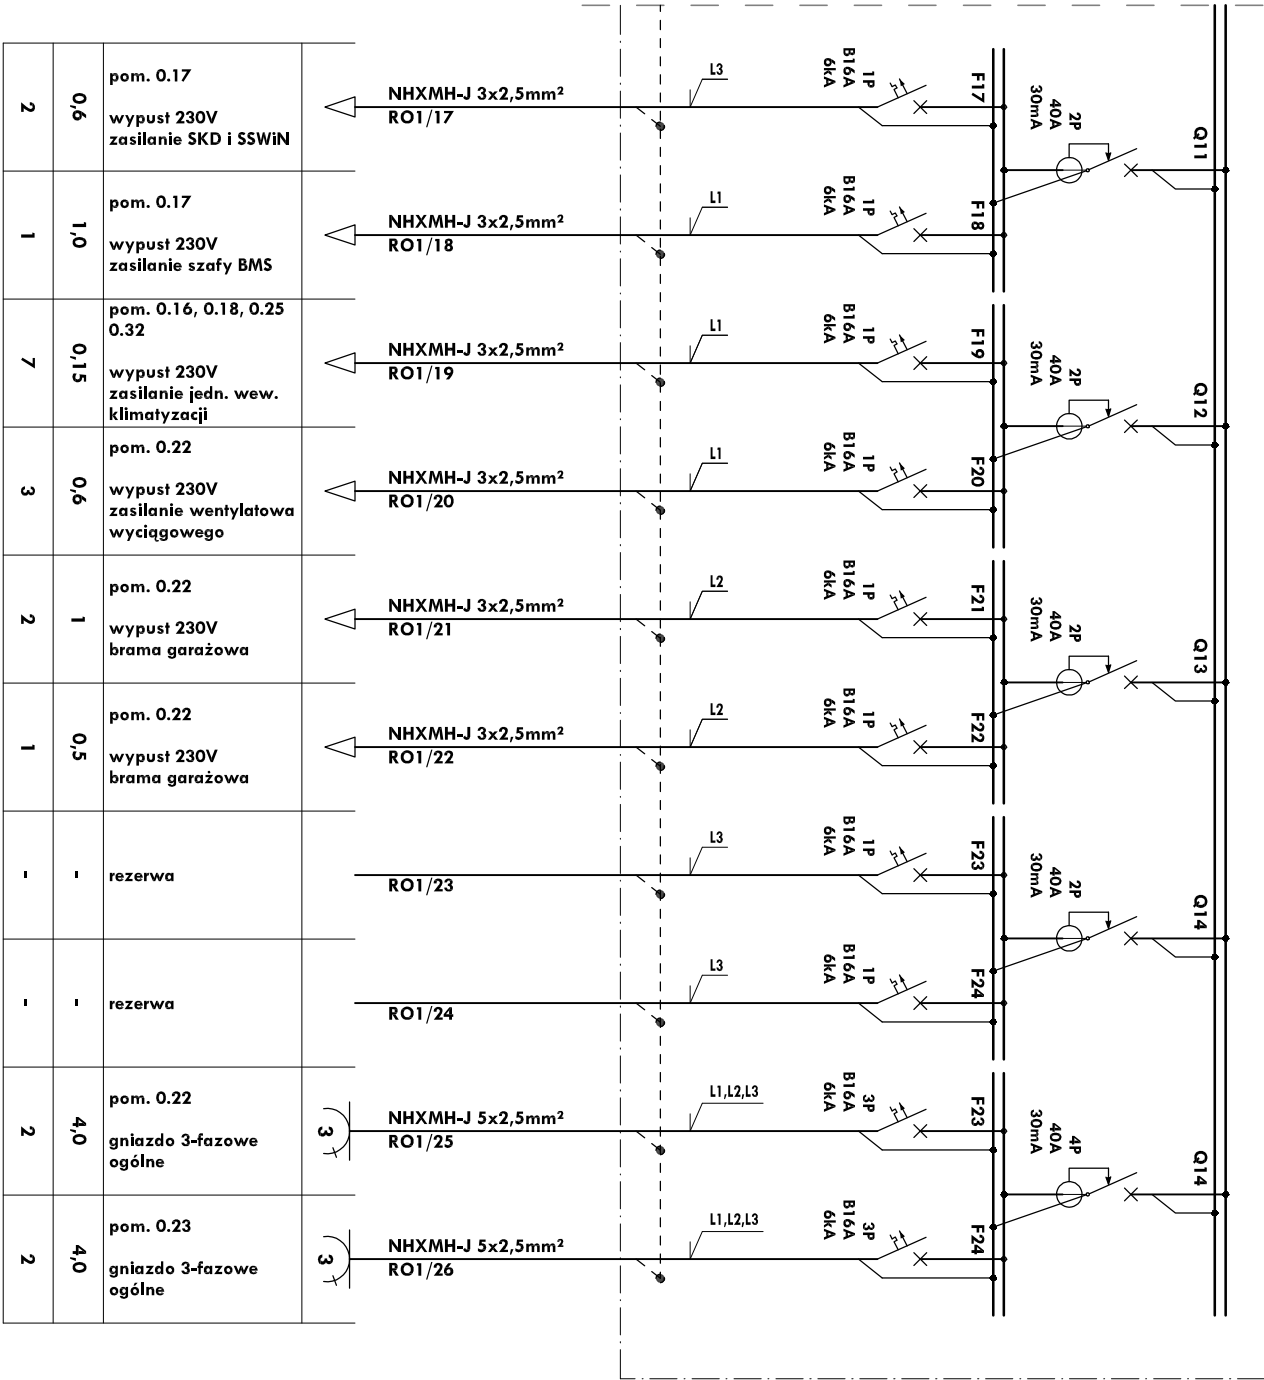

pom. 0.17 wypust 230V zasilanie SKD i SSWiN	pom. 0.17 wypust 230V zasilanie szafy BMS	pom. 0.16, 0.18, 0.25 0.32 wypust 230V zasilanie jedn. wew. klimatyzacji	pom. 0.22 wypust 230V zasilanie wentylatowa wyciągowego	pom. 0.22 wypust 230V brama garażowa	pom. 0.22 wypust 230V brama garażowa	rezerwa	rezerwa	pom. 0.22 gniazdo 3-fazowe ogólne	pom. 0.23 gniazdo 3-fazowe ogólne
0,6	1,0	0,15	0,6	1	0,5	-	-	4,0	4,0
2	1	7	3	2	1	-	-	2	2

230V / 400V
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S / Wyłącznik ochronny

- UWAGI:
1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
 2. Lokalizacja rozdzielnic "RO1" według rys. nr E-02
 3. Aparaturę wyposażeniową "RO1" należy rozmieścić w typowej rozdzielnicy podtyrkowej 2x4x12 mod zamykanej na zamek patentowy
 4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zasłonić zaślepkami

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO		 PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA MACIEJ MATYSIK 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl
temat:	Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice	
inwestor:	Krzeszowice dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914	
lokalizacja:	mgr inż. Mariusz Melcherzyk Upr. nr 329/2000 projektant: specjalność: inst. elektryczne mgr inż. Paweł Kamoda Upr. nr MAP/0041/PWBE/16 sprawdzający: specjalność: inst. elektryczne	
branża:	ELEKTRYCZNY	
rysunek:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RO4	
skala:	1:1000	
nr D/S:	E-17.2	
Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL. Licencja nr 2-2393806 P.F.U. „DOM” Maciej Matysik Kopowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.		