




proj. rozdzielnica "RD4"

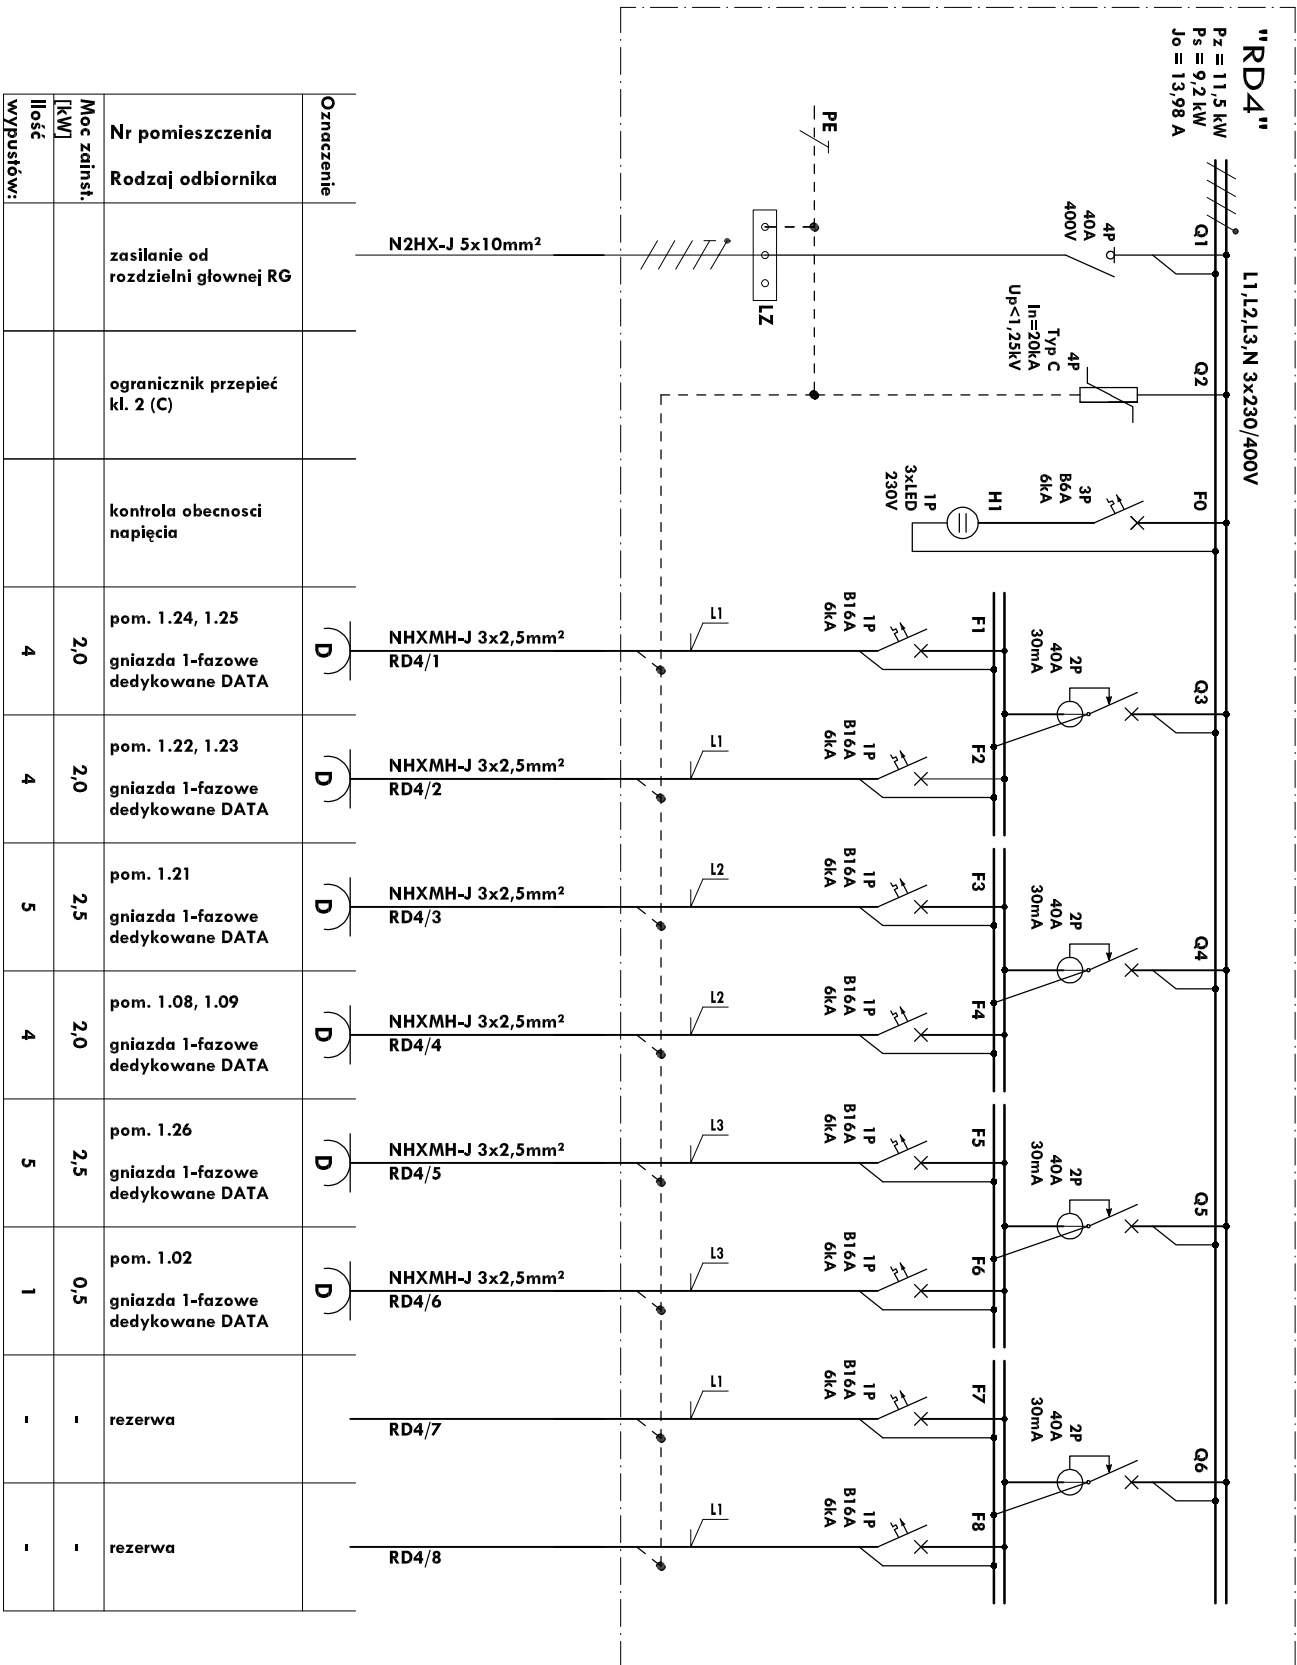

230V/400V
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłłącznik ochronny

UWAGI:

1. Przewoźni i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
 2. Lokalizacja rozdzielni "RD4" według rys. nr E-04
 3. Aparaturę wyposażeniową "RD4" należy rozmieścić w typowej rozdzielni podłukowej 4x12 mod zamykanej na zamek patentowy
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zaosłonić zaślepkami

<p>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARZECZEGO</p>	 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA SUGROW MACIEJ MATYSIAK 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl</p>
<p>temat: Wodociąg i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice</p>	<p>data: grudzień 2020</p>
<p>inwestor: Krzeszowice dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914 lokalizacja:</p>	<p>branża: ELEKTRYCZNY SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RDA rysunek:</p>
<p>projektant: mgr inż. Mariusz Majcherczyk Up.r. nr 329/2000 specjalność: inst. elektryczne mgr inż. Paweł Kamoda Up.r. nr MAP/004/PWME/16 specjalność: inst. elektryczne sprawdzający:</p>	<p>nr rys.:  skala: E-24</p>
<p>Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL, licencja nr Z-2838306 P.R.U., DOM Maciej Matysik</p>	<p>Opisowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>